


stávající

PRIS (za potokem)

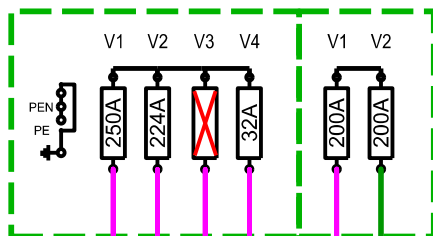

AYKY

TRAFO DÍLNÝ

AYKY 4x240

SMĚR GIBONI

AYKY


AYKY

AYKY 3x120+70

AYKY 4x240

stávající

PRIS (lanové centrum)



AYKY 4x240

AYKY 4x240

CYKY 4x10

CYKY 4x25

VOMBAT BAR

RYBNÍK FONTÁNA

- LEGENDA -




Nové kabelové vedení NN

Stávající venkovní vedení NN

stávající

PRIS (odchovna)

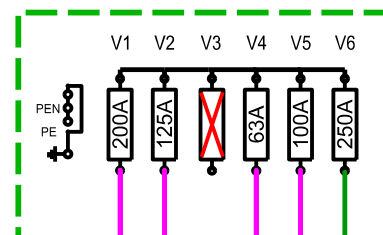

AYKY 4x240

AYKY 4x50

AYKY 4x10

AYKY 4x70

AYKY 4x240

NN 3 PEN AC, 50Hz, 400/230V / TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných elektrických zařízení do 1000 V i nad 1000 V částí rozvodných elektrických v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:

- neživých částí nn : samočinným odpojením, v síti TN-C do 1000V - dle čl.3.3.3.3, PNE 33 0000-1
- živých částí nn : zábranou, kryty nebo přepážkami, izolací - dle čl.3.2.2.2, čl.3.2.2.3 a čl.3.2.2.4 PNE 33 0000-1
- polohou - v nově budovaných částech sítě nn dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.1
- izolací - v nově budovaných částech sítě nn a kabelových sítích

Vypracoval	Aleš Hrbáček	Zodp. projektant	Aleš Hrbáček	 Boršice 759 687 09 Boršice u Buchlovic Tel: 777 841 233 E-mail: info@mpluselektro.cz http://www.mpluselektro.cz	
Místo stavby :	Zlín-Štípa	Kraj :	Zlínský		
Stavebník : ZOO a zámek Zlín - Lešná p.o.				Číslo projektu	
ZOO Zlín-Lešná, oprava kabelu NN				Název souboru	D01.dgn
				Datum	08.2026
				Formát	A4
				Meřítko	Výkres číslo
Schéma				-	D.01